


本期改造LA07柜，调整为提标工程莫设备间新增1#、2#回流泵配电

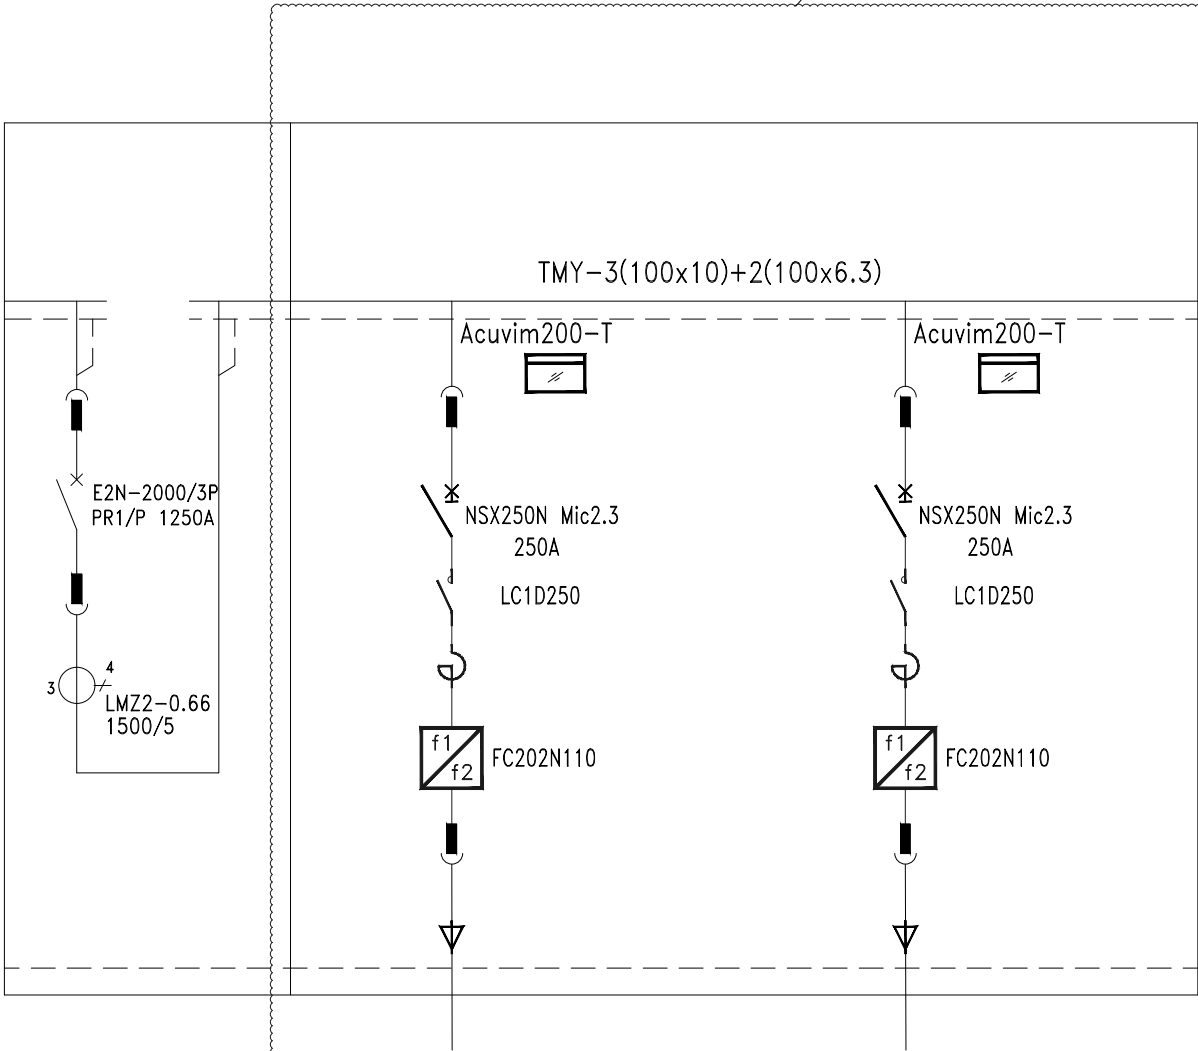

项 目 代 号	=2LA6	=2LA7	
开关柜型号	MNS	MNS	
用 途	联络柜	本期改造回路为提标膜设备间新增1#回流泵供电	本期改造回路为提标膜设备间新增2#回流泵供电
用 电 设 备 型 号 规 格		~380V 110kW 220A	~380V 110kW 220A
馈线型号规格		YJV-0.6/1KV 3×120+2×70	YJV-0.6/1KV 3×120+2×70
馈 线 编 号		=TM-AGP1-WD	=TM-AGP2-WD
小 室 高 度	72E	36E	36E
设备安装地点		提标工程膜设备间	提标工程膜设备间
开关柜规格	800(宽)X2200(高)X1000(深)	800(宽)X2200(高)X1000(深)	