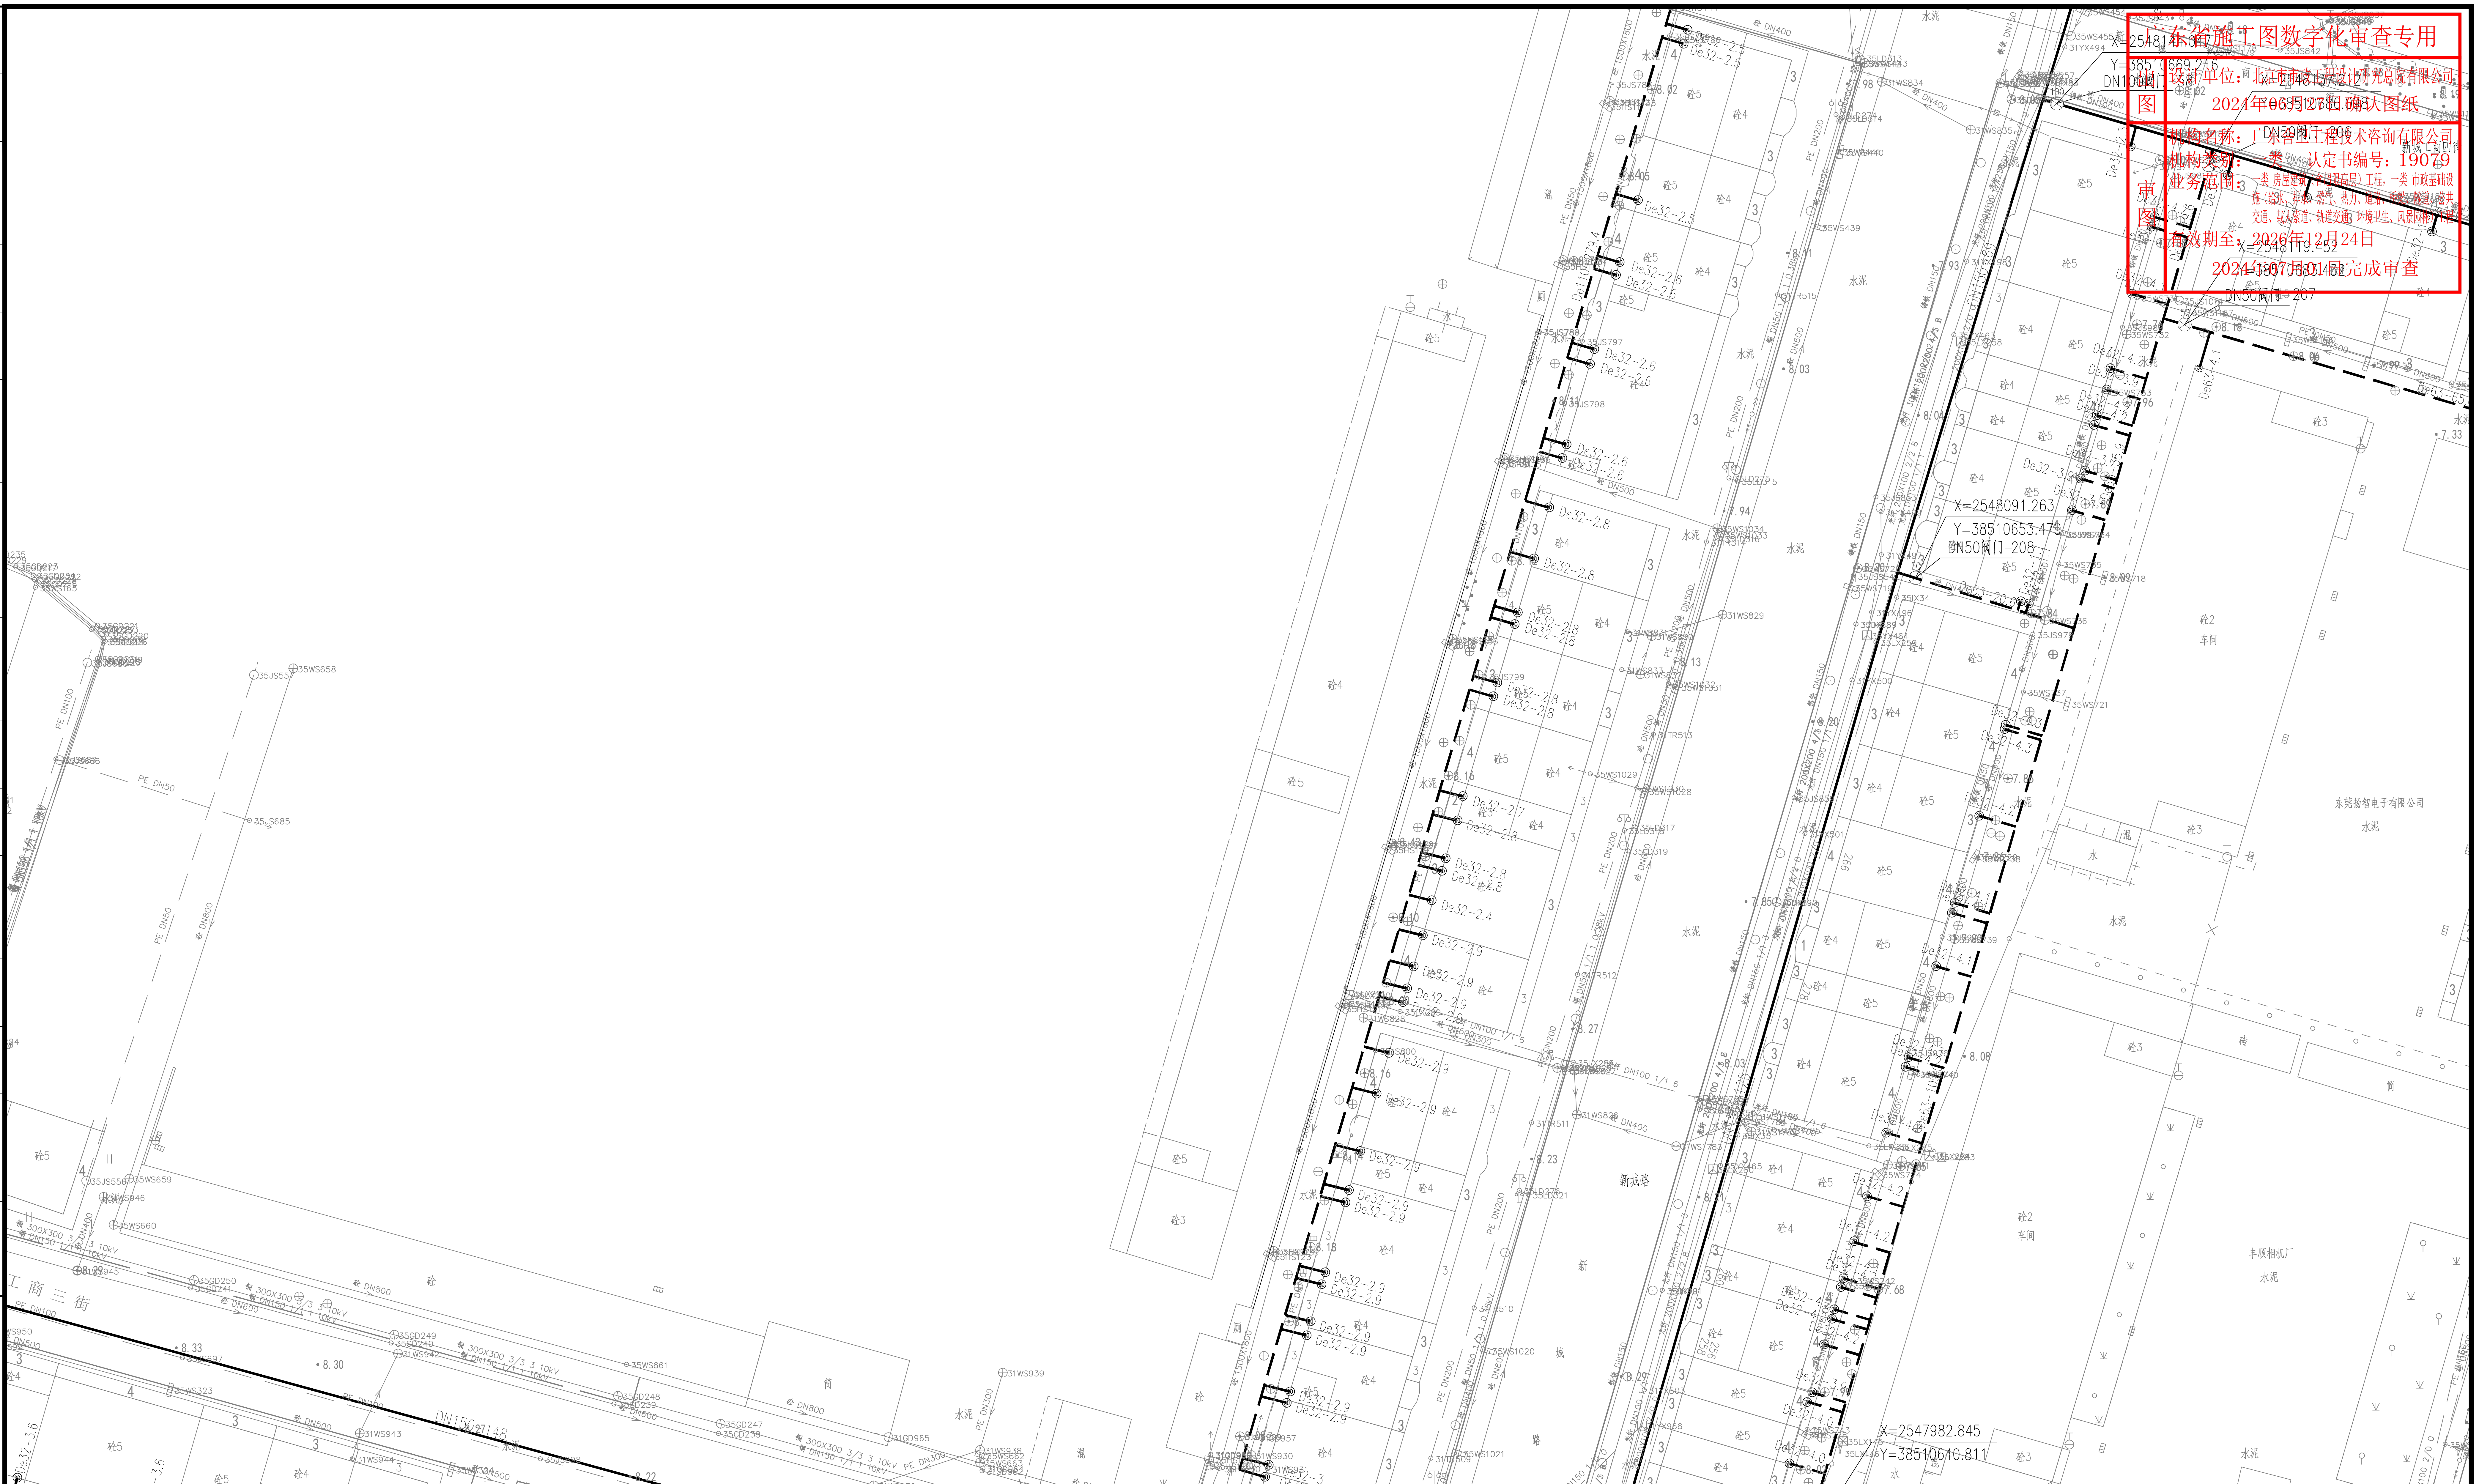

分幅范围：

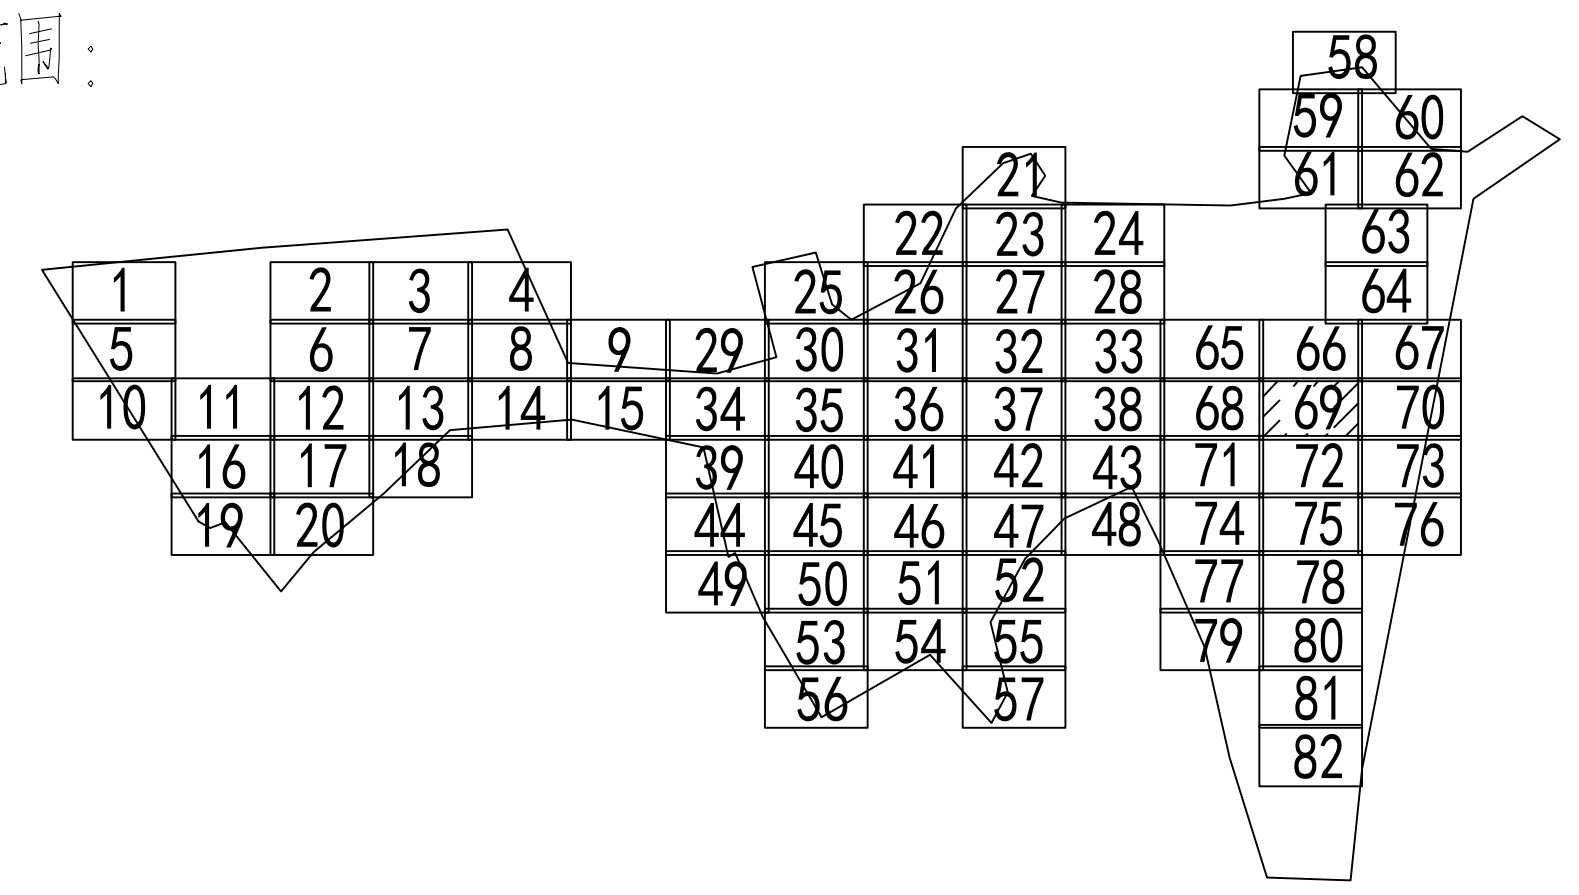

图例：

新建管道 用户水表 DMA设施 现况消火栓

阀门口径 阀门井 排气井 排泥井 水表口径 2*20 2*DN20水表 水表分水器 水表口径 迁改后水表

DN25~DN150 社区/市政路管道(实线) 巷道内管道(虚线)

DN200 DN300 DN400 DN600 现状给水管 改造范围

说明：

1、本图单位除管径为毫米外，其余为米。
2、设计采用大地2000坐标系，85高程系统。
3、注意保护现况管线，如有破损，按原状恢复。
4、[illegible]长度为图上量得，施工前应核实管道[illegible]标，如有问题应及时与相关部门协商解决。
5、管道高点设置排气阀，低点设置排泥阀，本图管道位置仅作为施工指引使用，具体现场位置可根据现场情况调整，但需满足设计要求。

工程设计出图专用章(05)
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日

北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（横沥、桥头、樟木头、谢岗、大朗标段）勘察设计	项目(副)负责人	张亚峰	校核人	卓奇奇	阶段	施工图设计
	桥头镇 给水工程（李屋、石水口、田头角村）	专业负责人	张亚峰	审核人	罗知平	图号	2023N108-SS020102-GS07-69
	李屋村村落给水管道平面图(六十九)	设计人	刘旭来	审定人	罗知平	日期	2024.06 比例 1:500

会签栏