

说明：


1. 本图尺寸单位均以mm计。

2. 室内摄像机安装与室外内摄像机的做法相同，取消立杆改为壁装。

3、预埋螺栓螺母等均应作热镀锌防腐处理。接闪器、引下线采用φ12镀锌圆钢,各设备金属外壳要求与接地系统可靠连接,要求接地电阻不大于4欧。

4. 接地系统连接线40x4扁钢应与基础预埋螺栓等可靠焊接。

5. 立柱基础加工大样参见结构专业4米路灯基础大样图。

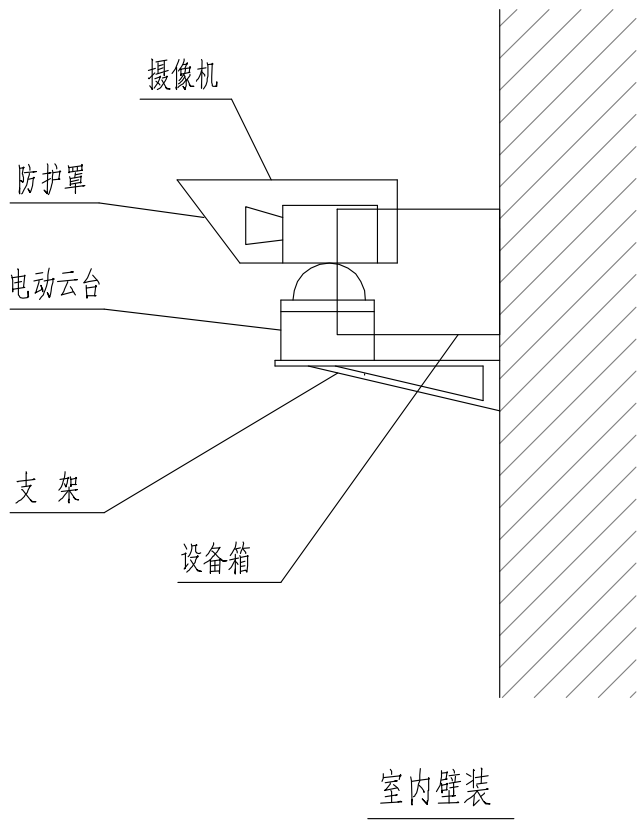

10		立杆	约φ100热镀锌锥形钢管	套	1	高4m
9		混凝土基础	25号	座	1	另见结构专业图纸
8		安装支架		套	1	
7		手孔	孔内55x55x80cm	座	1	
6		接闪器	φ12镀锌圆钢,长度1m	套	1	
5		接地板	L50x50x5	m	8	角钢
4		连接线	40x4	m	5	扁钢
3		引下线	φ12镀锌圆钢	m	5	
2		金属套管	LV-5 30#	m	10	
1		设备箱	SS304, 防护等级IP65	套	1	
序号	符号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
设备一览表						