


风岗二厂自控平面布置图 1:1000

设备材料表						
序号	符 号	名 称	型 号 及 规 格	单位	数量	备 注
1		光纤	单模铠装12芯光纤	米	1000	
2		钢管	SC32 热镀锌	米	50	
3		破路恢复	混凝土,开槽0.2m深,0.4m宽	米	30	
4		手孔井	90x120cm	座	10	
5		新建路由	包含开挖埋管、回填夯实等 素土开槽0.6m深,0.4m宽	米	20	
6		PVC管	重型PVC电工套管,壁厚2mm DN20	米	1000	

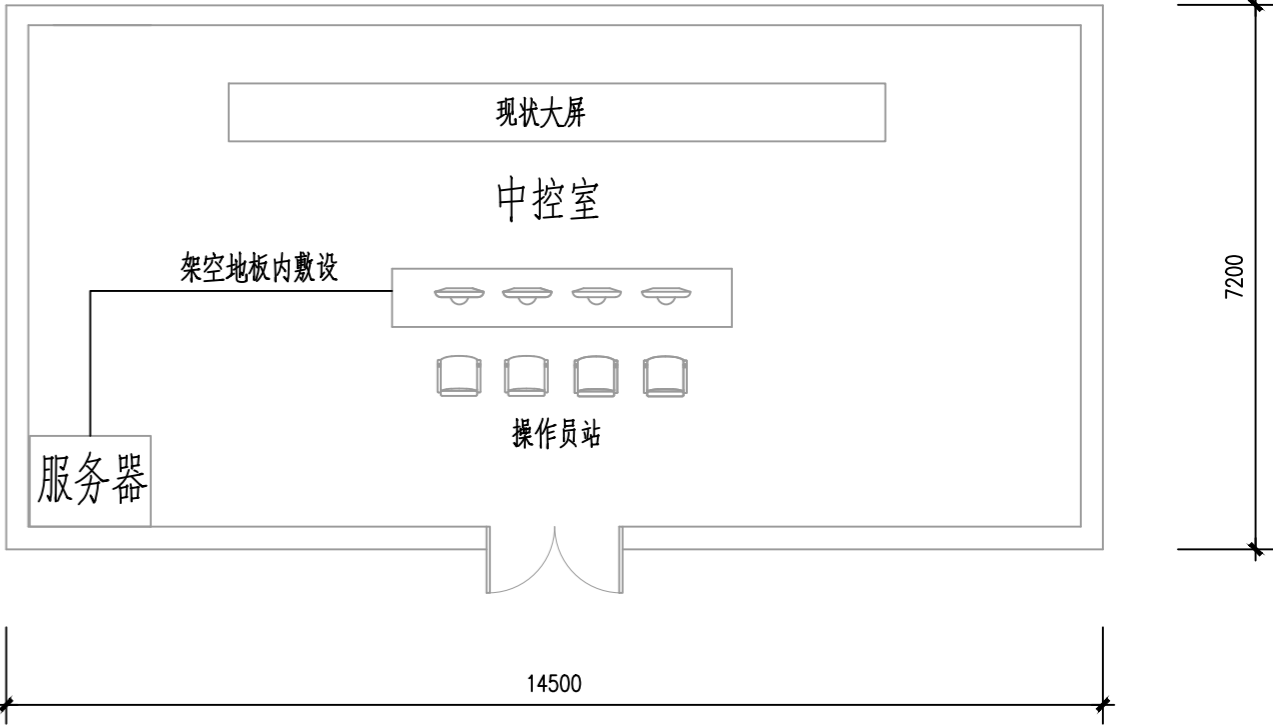

中控室自控平面布置图 1:100

工程施工图设计出图  
专用章(1)  
资质证书号:A131000017  
有效期至2028年12月22日止  
上海市勘察设计行业协会统一颁发

审 核 AGREED	陆继斌		校 核 CHECKED	范翔宇	范翔宇	阶 段 STAGE	施工图设计
			校 对 CHECKED	范翔宇	范翔宇	专 业 SPECIALTY	自控及仪表
			设 计 DESIGNED	苏涛	苏涛	比 例 SCALE	/
			制 图 DRAWING			日 期 DATE	2024.08

上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司  
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程  
(自控集成标段)

厂区自控布置图

项目编号 PROJECT NO.	2023GD233SS
子项名称 SUB ITEM	总图
图 号 DRAWING NO.	WC0231-03
修 正 号 REV NO.	